

Avril — 2026

GUIDE SISERI N°3

**FICHE REFLEXE CONSEILLER EN
RADIOPROTECTION**

VERSION 5

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail (R. 4451-1 et suivants), lorsque, suite à une évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants, un travailleur est considéré comme « exposé » dans le cadre de ses activités professionnelles, l'employeur doit mettre en œuvre, avec l'aide de son conseiller en radioprotection (CRP) et son service de prévention et de santé au travail (SPST), une surveillance dosimétrique individuelle (SDI) dont les résultats sont enregistrés dans le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI).

La gestion de SISERI est réglementairement confiée à L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

Quelles améliorations pour les utilisateurs de Siseri ?

Le nouveau Système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (Siseri) est disponible depuis juin 2023. Synthèse des principaux changements pour les employeurs, conseillers en radioprotection (CRP), médecins du travail (MDT) et laboratoires accrédités.

Pour l'employeur

Les données renseignées sont plus fiables

Il est responsable du suivi dosimétrique et médical de ses employés exposés. Il crée son compte dans Siseri via le service de l'État ProConnect¹ et désigne ceux qui peuvent y accéder : MDT, CRP...

Il renseigne les données administratives : nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale...



Nouveau

« Une **interopérabilité** entre Siseri, les systèmes d'information (SI) connexes – de l'État, des laboratoires accrédités et des entreprises – fiabilise les données. Exemple : une **double vérification en ligne** de l'identité du travailleur avec le téléservice Ameli, et du Siret² de l'employeur avec la base Siren³ ».

Pour l'employé

Il peut consulter ses données dosimétriques

Frédéric est un employé d'une société d'ingénierie nucléaire, classé en catégorie A⁴. Pour son suivi individuel, il porte un dosimètre passif, fourni par un organisme accrédité (OA).



L'OA lit le dosimètre et enregistre la dose externe dans Siseri.

Nouveau

« Les données incohérentes – un numéro de sécurité sociale erroné par exemple – sont rejetées.
« L'OA reçoit une notification de rejet.
« Frédéric **consulte ses données** via un accès nomade sur son téléphone portable.



Lors d'une **intervention dans une installation nucléaire de base (INB)**, l'exploitant fournit un dosimètre opérationnel à Frédéric.

Nouveau

« L'exploitant de l'INB envoie les données de dosimétrie opérationnelle à Siseri.



Pour le médecin du travail

Il peut agir sur le système, ajouter ou corriger une dose

En cas d'alerte pour un dépassement de doses, Frédéric est convoqué par le MDT. Ce dernier se connecte à Siseri pour accéder à sa dosimétrie.



Nouveau

« Le MDT peut télécharger l'historique dosimétrique.
« Il peut intégrer de nouvelles données : ajouter une dose, corriger – par exemple en cas de dosimètre perdu près d'une source ayant déclenché une alerte.
« Un accès à la base est prévu pour les ingénieurs de prévention, les infirmiers et les personnels non médicaux des services de santé au travail.

Pour le conseiller en radioprotection

Il exploite mieux les données dosimétriques

Nouveau

« Le CRP visualise les **cumuls dosimétriques** pour toute la durée du contrat de travail.
« L'**ergonomie et les fonctionnalités** sont améliorées.
« Les données dosimétriques sont mieux exploitées.
« Un **module statistique** – en développement – permettra de comparer les doses des travailleurs au sein de l'entreprise et d'un même métier à l'échelle nationale.



¹ <https://proconnect.gouv.fr>. ² Système d'identification du répertoire des établissements. ³ Système d'identification du répertoire des entreprises.
⁴ Travailleur susceptible d'être exposé professionnellement à une dose efficace dépassant 6 millisieverts (mSv) sur 12 mois glissants ou une dose équivalente supérieure à 3/10^e des limites d'exposition.

1. Avoir accès à SISERI

Pour disposer d'un accès à SISERI, le conseiller en radioprotection (CRP) doit avoir été désigné par l'employeur **de travailleurs classés pour leur suivi dosimétrique individuel**. Le CRP reçoit une notification de cette désignation par courriel avec les indications à suivre pour valider son accès (validation de l'accès = première connexion).

2. Se connecter à SISERI

Pour se connecter à SISERI, le conseiller en radioprotection peut cliquer sur <https://siseri.asnr.fr>

Un mot de passe personnalisé est à créer lors de la première connexion (12 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial).

3. Gérer son compte et visualiser son tableau de bord


3.1. Gérer son compte

Si vous avez plusieurs profils, vous pouvez passer d'un compte à un autre en cliquant sur « autre profil »

Vous avez également la possibilité de modifier, si besoin, l'adresse courriel de votre compte et votre mot de passe (voir l'image ci-dessous).

3.2. Visualiser son tableau de bord

Un tableau de bord avec plusieurs vignettes permet au conseiller en radioprotection de visualiser les informations de son compte.

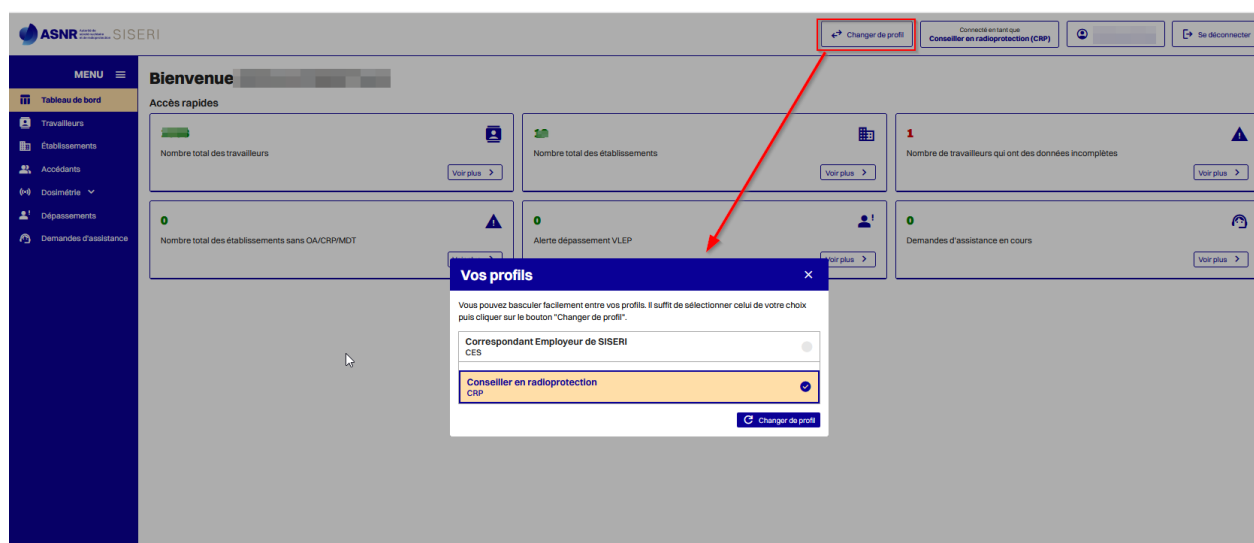

4. Consulter certaines données administratives des travailleurs, les dates d'envoi des dernières doses transmises et le cumul des doses pour un SIRET

Dans SISERI, le CRP a accès aux travailleurs pour un établissement à condition que l'employeur (ou son CES) l'ait associé au groupe contenant ces travailleurs.

4.1. Comment rechercher un travailleur ?

- Directement en saisissant son nom, prénom ou numéro de sécurité sociale (NIR) puis « appliquer les filtres » ou validez.

Filtrer au préalable par SIRET voire par SIRET et groupe (! il est nécessaire de saisir un SIRET ou la raison sociale afin de pouvoir sélectionner un groupe)

- En laissant les champs des filtres vides, vous aurez accès à la liste des travailleurs pour les établissements dont vous êtes désigné CRP (sous réserve que vous avez été associé au groupe dans lequel se situe le travailleur).
L'affichage des travailleurs se fait par ordre alphabétique.

4.2. Quelles sont les données que je peux vérifier dans la fiche individuelle du travailleur ?

- Les données de traits d'identité du travailleur dans la partie supérieure.
- Certaines données concernant le travailleur et la liste des émetteurs de dosimétrie rattachés pour ce travailleur au sein du SIRET établissement sous l'onglet Suivi établissement.
>> Vous pouvez vérifier que l'OA et l'exploitant (le cas échéant) sont bien renseignés.
Si tel n'est pas le cas, rapprochez-vous de l'employeur ou de son CES afin qu'il associe le travailleur à l'OA voire à l'exploitant.
- La date de la dernière dose envoyée à SISERI par type de dosimétrie ainsi que son cumul pour l'établissement.

Identité

Nom de naissance	Prénom	Numéro NIR	Ci4
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	24
Date de naissance	Sexe		
[REDACTED]	M		

Synthese de référence (mSv) **Dosimétrie contrat de travail (mSv)**

12 mois révolus

[Suivre par établissement](#)

Début du contrat :		Fin du contrat : Indéterminé	
Métier	Secteur d'activité	Contrat	Quotité
Uniquement	Fonctionnement des établissements	TVI	1
Groupe	Catégorie	OIA	Exploitant
Chargés	A		

COMPLÉTE 9 / 9

TYPE DE DOSIMÉTRIE

Dosimétrie Efficace		Dosimétrie Opérationnelle	
Date de début	Date de fin	Date de début	Date de fin
	28/02/2009		

- Possibilité de cliquer sur l'œil de la vignette afin de basculer vers l'écran synthèse **du menu Dosimétrie pour la dosimétrie efficace et opérationnelle.**

5. Supprimer un établissement de sa liste

Dans le menu « Etablissements », vous avez la possibilité de supprimer les établissements dont vous n'assurez plus le suivi dosimétrique des travailleurs.

Pour cela, après avoir identifié l'établissement concerné dans la liste, veuillez **cocher la case en début de ligne** et cliquer sur **"Supprimer de la liste"**.

The screenshot shows the 'Etablissements' page in the ASNR SISERI system. The interface includes a top navigation bar with the ASNR logo, a 'Connecter en tant que Conseiller en radioprotection (CRP)' button, and a 'Se déconnecter' button. A left sidebar menu contains options like 'Tableau de bord', 'Travailleurs', 'Etablissements' (selected), 'Accidents', 'Dosimétrie', 'Dépassements', and 'Demandes d'assistance'. The main content area displays a table of establishments with columns for SIRET, Etablissement, Nombre de travailleurs, Date de création, Date de fin, Date de dernière mise à jour, and Statut. The first row is selected, and a context menu is open, showing options like 'Supprimer de la liste', 'Exporter le tableau', and 'Exporter la sélection'. The table also shows a total of 5 establishments and 1 selected.

	SIRET	Etablissement	Nombre de travailleurs	Date de création	Date de fin	Date de dernière mise à jour	Statut	
☒	[SIRET]	[Etablissement]	15	16/06/2023			Valide	⋮
☐	[SIRET]	[Etablissement]	44	16/06/2023			Valide	⋮
☐	[SIRET]	[Etablissement]	7	16/06/2023			Valide	⋮
☐	[SIRET]	[Etablissement]	4	16/06/2023			Valide	⋮
☐	[SIRET]	[Etablissement]	25	16/06/2023			Valide	⋮

Afficher : 30 1 - 5 sur 5 << 1 >>

6. Consultation de la dosimétrie

Le conseiller en radioprotection peut consulter :

- Les valeurs dosimétriques enregistrées sur les cinq dernières années pour la dosimétrie de référence, la dosimétrie interne et la dosimétrie opérationnelle (pour le travailleur accédant en zone contrôlée de type Nucléaire), dans la limite du contrat de travail (**mode individuel**, depuis le menu **Dosimétrie en cliquant sur le nom d'un travailleur ou en cliquant sur l'icone **).
- Les cumuls dosimétriques d'un travailleur sur la durée du contrat de travail (**mode individuel**).
- Les cumuls dosimétriques d'un travailleur concernant tous les établissements pour lesquels il a reçu de la dose sur une période de 12 mois consécutifs (**mode collectif**).

Utiliser les filtres pour rechercher un travailleur en particulier ou pour rechercher les travailleurs d'un établissement et/ou d'un groupe donné.


Laisser les champs des filtres vides pour accéder à la dosimétrie de tous les travailleurs pour tous les établissements dont vous êtes désignés conseiller en radioprotection.

6.1. Consultation de la dosimétrie « synthèse »

Le menu « Synthèse » permet de consulter les valeurs de la dosimétrie de référence et de comparer les valeurs des cumuls Hp(10) photons et neutrons.

a) Onglet Synthèse de référence

Permet de consulter les valeurs des cumuls sur les 12 mois révolus en sélectionnant le mois et l'année de son choix ou les valeurs en détail sur le contrat de travail dans la limite de 5 ans.

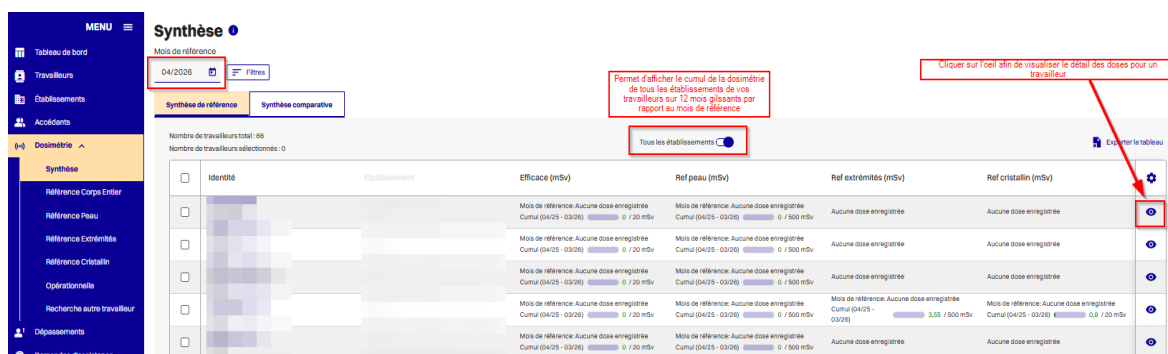

The screenshot displays the 'Synthèse' (Summary) interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Tableau de bord', 'Travailleurs', 'Etablissements', 'Accidents', 'Dosimétrie', and 'Synthèse'. The 'Synthèse' section is active, showing a 'Mois de référence' filter set to '04/2026'. Below this are two tabs: 'Synthèse de référence' (selected) and 'Synthèse comparative'. The main area shows a table with columns for 'Identité', 'Efficace (mSv)', 'Ref peau (mSv)', 'Ref extrémités (mSv)', and 'Ref cristallin (mSv)'. Each row represents a worker, and the data is summarized for the selected month. A red box highlights the 'oeil' icon in the table, with a callout stating: 'Cliquez sur l'oeil afin de visualiser le détail des doses pour un travailleur'. Another red box highlights the 'Tous les établissements' filter, with a callout stating: 'Permet d'afficher le cumul de la dosimétrie de tous les établissements de vos travailleurs sur 12 mois glissants par rapport au mois de référence'.

b) Onglet Synthèse comparative

Permet d'afficher les valeurs de cumul Hp(10) photons et neutrons de la dosimétrie de référence et opérationnelle sur les 12 mois en cours.

Synthèse

Mois de référence: 05/2026

Synthèse de référence Synthèse comparative

Nombre de travailleurs total: 1343
Nombre de travailleurs sélectionnés: 0

Tous les établissements

Identité	Etablissement	Ref HP(10) photon+neutron (mSv)	Op HP(10) photon+neutron (mSv)
☐		Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (05/25 - 04/26): 0 / 20 mSv	Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (05/25 - 04/26): 0 / 20 mSv
☐		Aucune dose enregistrée	Aucune dose enregistrée
☐		Aucune dose enregistrée	Aucune dose enregistrée
☐		Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (05/25 - 04/26): 0 / 20 mSv	Mois de référence: 0,001 mSv Cumul (05/25 - 04/26): 0,002 / 20 mSv
☐		Aucune dose enregistrée	Aucune dose enregistrée
☐		Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (05/25 - 04/26): 0 / 20 mSv	Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (05/25 - 04/26): 0,018 / 20 mSv
☐		Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (05/25 - 04/26): 0 / 20 mSv	Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (05/25 - 04/26): 0,03 / 20 mSv
☐		Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (05/25 - 04/26): 0 / 20 mSv	Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (05/25 - 04/26): 0,051 / 20 mSv
☐		Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (05/25 - 04/26): 0,05 / 20 mSv	Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (05/25 - 04/26): 0,011 / 20 mSv

En cliquant sur le nom d'un travailleur ou **sur l'œil en bout de ligne**, à partir du menu « Synthèse de référence » par exemple, le CRP peut consulter le détail des résultats des doses efficaces, des doses à la peau, des doses aux extrémités et des doses au cristallin (en fonction des résultats transmis).



6.2. Consultation de la dosimétrie « référence corps entier »

Le menu « Référence corps entier » permet de consulter le détail et les cumuls des doses efficaces (somme des valeurs Hp(10) photons, Hp(10) neutrons et des doses engagées) sur le mois de référence et sur les 12 mois révolus.

- Dosimétrie efficace
- Hp(10) Photon : pour afficher le détail des valeurs Hp(10) photon
- Hp(10) Neutron : permet de consulter le détail des valeurs Hp(10) neutron (neutrons rapides, neutrons thermiques et neutrons sans distinction)
- Synthèse radon et NORM : pour visualiser le détail des doses efficaces dues au rayonnement tellurique dont principalement le radon
- Calcul Hp(10)-PN : permet d'afficher le détail des doses efficaces résultant de l'exposition des personnels navigants au rayonnement cosmique

MENU

Tableau de bord

Travailleurs

Établissements

Accédants

Dosimétrie

Recherche autre travailleur

Opérationnelle

Référence Cristallin

Référence Extrémités

Référence Peau

Référence Corps Entier

Synthèse

Dépassements

Demandes d'assistance

Référence Corps Entier

Mois de référence
04/2026

Éfficace

Hp(10) Photon

Hp(10) Neutron

Synthèse radon et NORM

Calcul Hp(10) - PN

Interne

Nombre de travailleurs total : 94

Nombre de travailleurs sélectionnés : 0

Tous les établissements

Exporter le tableau

	Identité	Établissement	Efficace (mSv)	
☐			Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (04/25 - 03/26) 0 / 20 mSv	
☐			Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (04/25 - 03/26) 0,84 / 20 mSv	
☐			Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (04/25 - 03/26) 0,15 / 20 mSv	
☐			Aucune dose enregistrée	
☐			Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (04/25 - 03/26) 0,3 / 20 mSv	
☐			Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (04/25 - 03/26) 0,25 / 20 mSv	
☐			Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (04/25 - 03/26) 0 / 20 mSv	
☐			Aucune dose enregistrée	

6.3. Consultation des autres types de dosimétrie de référence

- a) Le menu « Référence peau » permet de consulter les valeurs de dose équivalente à la peau $H_p(0,07)$ (cumul sur le mois de référence et sur les 12 mois révolus).


Identité	Etablissement	Ref peau (mSv)
		Mois de référence: 0 mSv Cumul (04/25 - 03/26): 0 / 500 mSv
		Aucune dose enregistrée
		Aucune dose enregistrée
		Mois de référence: 0 mSv Cumul (04/25 - 03/26): 0 / 500 mSv
		Aucune dose enregistrée
		Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (04/25 - 03/26): 0 / 500 mSv
		Mois de référence: 0 mSv Cumul (04/25 - 03/26): 0 / 500 mSv

- b) Le menu « Référence extrémités » permet de consulter les valeurs de dose équivalente $H_p(0,07)$ aux extrémités (cumul sur le mois de référence et sur les 12 mois révolus).

- **Bague** : permet de consulter le détail des valeurs de dose équivalente aux extrémités (dosimètre bague mesurant les photons et les bêtas)
- **Poignet** : pour consulter le détail des valeurs de dose équivalente aux extrémités (dosimètres poignets mesurant les photons, les neutrons thermiques et les neutrons rapides).
- **Autres** : permet d'afficher les valeurs de dose équivalente aux extrémités (autres types de dosimètres)

Identité	Etablissement	Ref extrémités (mSv)
		Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (03/25 - 02/26): 0,59 / 500 mSv
		Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (03/25 - 02/26): 0 / 500 mSv
		Aucune dose enregistrée
		Aucune dose enregistrée
		Aucune dose enregistrée
		Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (03/25 - 02/26): 0 / 500 mSv
		Aucune dose enregistrée
		Mois de référence: Aucune dose enregistrée Cumul (03/25 - 02/26): 0,15 / 500 mSv

c) Le menu « Référence cristallin » permet de consulter les valeurs de dose équivalente Hp(3) au cristallin (cumul sur le mois de référence et sur les 12 mois révolus).

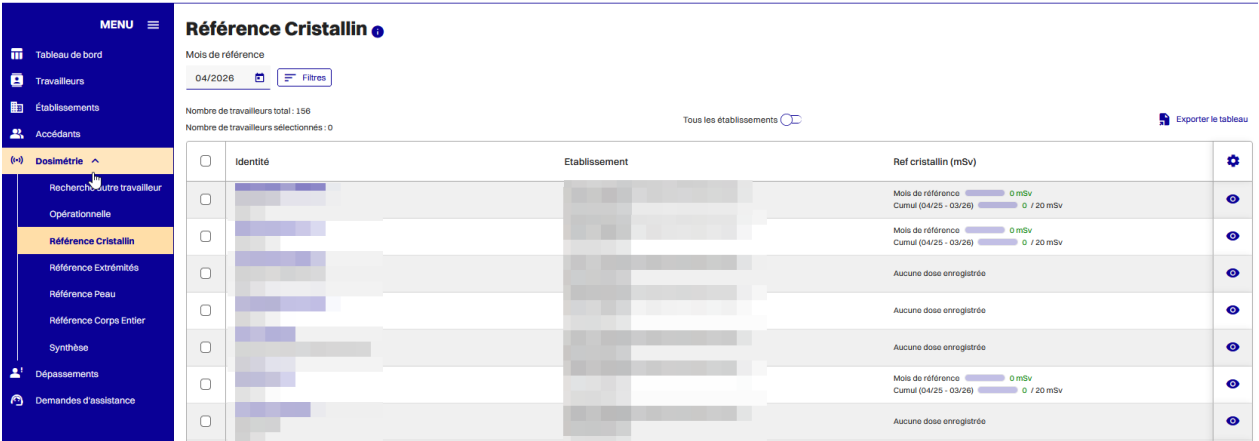

6.4. Consultation de la dosimétrie opérationnelle

Sélectionner le menu « Opérationnelle » pour consulter le cumul des valeurs de dosimétrie opérationnelle Hp(10) photon + neutron sur le mois de référence et sur les 12 mois en cours.

- Hp(10) Photon : pour consulter les valeurs Hp(10) photon de dosimétrie opérationnelle
- Hp(10) Neutron : permet de consulter les valeurs Hp(10) neutron de dosimétrie opérationnelle

Activer le bouton toggle afin d'ajouter le cumul si des doses ont été prises pour des établissements autre que les vôtres.

La dose pour le mois de référence a été prise pour un autre établissement que le vôtre.

cliquer ici afin de visualiser le détail des doses.

Cliquer sur le nom d'un travailleur pour afficher le détail et le cumul pour l'établissement (ou cumul sur plusieurs établissements en fonction des accès donnés au CRP).

Synthèse comparative (mSv)

Synthèse de référence (mSv)

Dosimétrie longue durée

Dose cumulée par année (pour Hp(10) Op Hp(10))

Dose cumulée par année (dosimétrie de référence)

Sélectionner l'année de référence

Op Hp(10) photon+neutron détaillée par mois



CUMULS DE DOSIMETRIE OPERATIONNELLE

Les cumuls de dosimétrie opérationnelle sont calculés en prenant en compte le mois en cours contrairement aux cumuls dosimétries de référence qui affichent des valeurs de mois révolus

7. Exporter les doses

Des fonctions d'export sont disponibles dans tous les onglets et sous onglets du menu Dosimétrie. Les données sont exportées au format csv avec « ; » en séparateur.

The screenshot shows the 'Synthèse' page with a sidebar menu on the left containing 'Tableau de bord', 'Travailleurs', 'Établissements', 'Accidents', 'Dosimétrie', and 'Demandes d'assistance'. The 'Dosimétrie' menu is expanded, showing sub-items like 'Référence Corps Entier', 'Référence Peau', 'Référence Extrémités', 'Référence Cristallin', 'Opérationnelle', 'Dépassements', and 'Demandes d'assistance'. The main content area is titled 'Synthèse' and shows a table of dose data. A red box highlights the 'Filtres' button, and a red arrow points to the 'Synthèse de référence' tab. A red box also highlights the 'Plus d'actions disponibles' button in the top right corner.

Dans toutes les pages :

- « Exporter le tableau » permet d'exporter les doses de l'ensemble des travailleurs suivis par le CRP.
- « Exporter la sélection » permet d'exporter seulement les lignes cochées.

Si la case « Tous les établissements » est cochée, les colonnes liées aux établissements sont vides dans les fichiers exportés.

Les formats d'exports et noms des fichiers sont donnés dans le tableau suivant :

Menu	Nom fichier export	Données exportées	Colonnes communes
Synthèse de Synthèse référence	AAAAMMJJHHMMSS-dose-reference.csv	Efficace (mSv) mois de reference ; Efficace (mSv) cumul ; Ref Peau (mSv) mois de reference ; Ref Peau (mSv) cumul ; Ref Extrémités (mSv) mois de reference ; Ref Extrémités (mSv) cumul ; Ref Cristallin (mSv) mois de reference ; Ref Cristallin (mSv) cumul	Groupe Métier
Synthèse comparative	AAAAMMJJHHMMSS-dose-comparative.csv	Ref HP(10) photon+neutron mois de reference (mSv) ; Ref HP(10) photon+neutron (mSv) cumul ; Op Hp(10) photon+neutron (mSv) Mois de reference ; Op Hp(10) photon+neutron (mSv) Cumul	Classement
Référence corps entier - efficace	AAAAMMJJHHMMSS-dose-efficace.csv	Efficace mois de reference et cumul	NIR
Référence corps entier - photon	AAAAMMJJHHMMSS-dose-photon.csv	Hp(10) Photon : mois de reference et cumul (mSv) ; Hp(10) Photon cumul (mSv)	Nom
Référence corps entier - neutron	AAAAMMJJHHMMSS-dose-neutron.csv	Synthèse Neutron mois de reference (mSv) ; Synthèse Neutron cumul (mSv) ; Neutron Rapide mois de reference (mSv) ; Neutron Rapide cumul (mSv) ; Neutron Thermique mois de reference (mSv) ; Neutron Thermique	Prénom

		cumul (mSv) ; Neutron SD mois de reference (mSv) ; Neutron SD cumul (mSv)	
Référence corps entier - Synthèse radon et NORM	AAAAMMJJHHMMSS-dose-radon.csv	Synthèse radon et NORM mois de reference (mSv) ; Synthèse radon et NORM cumul (mSv) ; Radon Externe mois de reference (mSv) ; Radon Externe cumul (mSv) ; Dose calculée mois de reference (mSv) ; Dose calculée cumul (mSv)	Mois de référence SIRET
Référence corps entier – Calcul Hp(10) - PN	AAAAMMJJHHMMSS-dose-pn.csv	Calcul Hp(10) - PN mois de reference (mSv) ; Calcul Hp(10) - PN cumul (mSv)	Raison sociale
Référence corps entier - interne	AAAAMMJJHHMMSS-dose-interne.csv	Dose engagée mois de référence (mSv) ; Dose engagée cumul (mSv)	Ville
Référence Extrémités	AAAAMMJJHHMMSS-dose-extremities.csv	Ref Extrémité mois de reference (mSv) ; Ref Extrémité cumul (mSv)	Secteur d'activité
Référence Peau	AAAAMMJJHHMMSS-dose-peau.csv	Ref Peau mois de reference (mSv) ; Ref Peau cumul (mSv)	
Référence cristallin	AAAAMMJJHHMMSS-dose-cristallin.csv	Cristallin mois de reference (mSv) ; Cristallin cumul (mSv)	
Opérationnelle – Hp(10) Photon + neutron	AAAAMMJJHHMMSS-dose-operationnelle.csv	Lieu;Zone; Date d'envoi ; Date de début de port ; Date de fin de port ; Valeur de la dose Hp(10) photon+neutron (mSv) ; Hp(10) photon+neutron mois de reference (mSv) ; Hp(10) photon+neutron cumul (mSv)	

Où AAAAMMJJHHMMSS correspond à la date et heure d'extraction

Un exemple de fichier « Référence corps entier – efficace » est présenté ci-dessous :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
groupe	Métier	Classement	NIR	Nom	Prenom	Mois de ref	Efficace mois de reference (mSv)	Efficace cum	SIRET	Raison sociale	Ville	Secteur d'activité
CL	Manipulateur en ele	B				avr-24		0				Radiothérapie
ltre 1	Intervenant du batim	A				avr-24		4.25				Logistique et maintenance du Nucleaire (Prestataires)

Il est également possible de télécharger le relevé dosimétrique d'un travailleur sur 12 mois au format PDF (Releve_12_mois_NOM_PRENOM_AAAAMMJJHHMMSS.pdf). Cette fonctionnalité est disponible sur la fiche d'un travailleur dans le menu "Dosimétrie" et vous permet de sélectionner le mois de référence souhaité.

MENU

- Tableau de bord
- Travailleurs
- Établissements
- Accédants
- (••) Dosimétrie**
- Synthèse

[< Retour](#)

Établissement

Identité

NIR

Catégorie

Entreprise

Groupe

Secteur d'activité

Début de port

Métier

Fin de port

Autres secteurs du nucléaire

31/03/2026

Export 12 mois

Informations importantes

- Dans l'encart de synthèse, les cumuls dosimétriques d'un travailleur incluent tous les établissements pour lesquels il a reçu de la dose sur les 12 mois.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

 **ASNR**
Autorité de
sûreté nucléaire
et de radioprotection

- Document confidentiel, édité le 27 avril 2026

RELEVÉ 12 MOIS

Identité

Numéro NIR

Sexe

M

Clé

Date de naissance

Période
04/2025
-
04/2026

0.2
Efficace

0.2
Peau

0.0
Operationnelle

Période
27/04/2025
-
27/04/2026

0.0
Operationnelle

Cumul en mSv tous établissements

- Dans les tableaux détaillant la dosimétrie mois par mois, une étoile apparaîtra pour les doses prises pour le compte d'un établissement dont vous ne disposez pas des droits de consultation.

Dosimétrie Opérationnelle - Hp(10) photons + neutrons (mSv)														
Établissement	Année	Janv.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Total
	2022					0	0.013	0.267	0.602	0.261	0.168	0.171	0.032	1.514
Autres	2022												*	*

 **ASNR**
Autorité de
sûreté nucléaire
et de radioprotection

8. Besoin d'aide pour utiliser SISERI ?

Rendez-vous dans la page « Demandes d'assistance », puis « Créer une demande d'assistance ».

Menu

Téléphone de bord

Travailleurs

Établissements

Accidents

Évaluations

Demandes d'assistance

27 Filtrés

Filtres actifs

Demande : statut NOUVEAU EN COURS

Créer une demande d'assistance

Importation de données

Nombre des demandes d'assistance total : 1

N° de ticket	Sujet	Dernier intervenant	Date de création	Date de dernière mise à jour	Statut
456789	Gestion des accidents (CES, CRI, MDT)	SUPPORT e-SEEN	13/04/2028	14/04/2028	En cours

Afficher : 35 v - 1 sur 1

1

9. Pour aller plus loin

Qu'est-ce qu'un rayonnement ionisant ?

<https://recherche-expertise.asnr.fr/savoir-comprendre/dialogue-pedagogie/quest-ce-quun-rayonnement-ionisant>

Q/R de la DGT relative à la surveillance dosimétrique individuelle, téléchargeable sur le site internet du Ministère chargé du travail :

<https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/rayonnements-ionisants-ri-et-radioprotection-rp-des-travailleurs>

Références réglementaires :

- **Code du travail : articles R. 4451-1 et suivants (Décret n° 2023-489 du 21 juin 2023 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants).**
- **Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès à SISERI**

Nous contacter

Bureau d'analyse et de suivi des expositions professionnelles
(ASNR/DRES/SER/BASEP)

Courriel : siseri@asnr.fr

Tél : 01 58 35 84 04



Siège social :

15 rue Louis Lejeune
92120 Montrouge

Adresse postale :

BP 17 - 92262
Fontenay-aux-Roses cedex

Divisions territoriales :

asnr.fr/nous-contacter

info@asnr.fr

Tél. : 01 58 35 88 88

asnr.fr

